


## Yhtenäiskoulun ylipaineistaminen

Koulut ovat alkaneet ja ylipaineistuksen seuranta on jatkunut koulun aloituksen myötä ja dataa saadaan koko ajan lisää ja RTA Jouni Tissarin (RI YAMK) kävi suorittamassa kierroksen koululla maanantaina 14.8.2023 ja toteamassa ylipaineistamisen tilan. RTA:n lausunto toimitetaan tiedoksi myöhemmin.

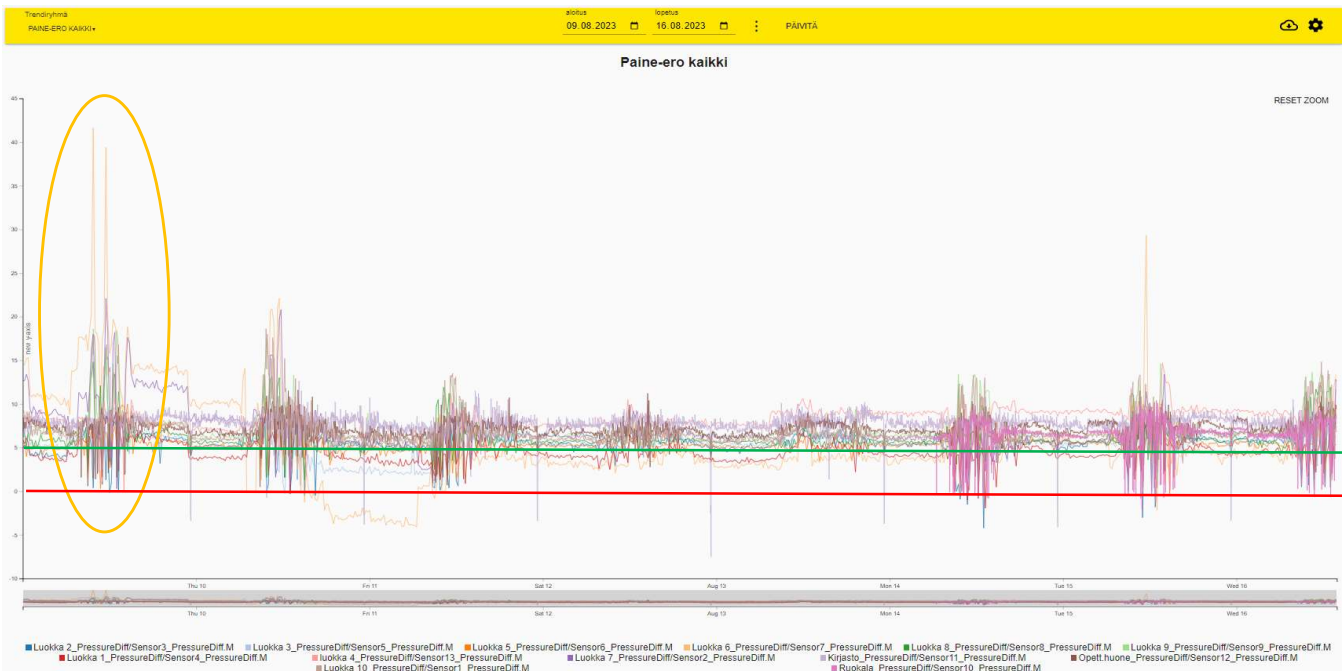

**Kuva 1.** (9.-16.8.2023)

Datan perusteella ensimmäiset korjaukset on päästy suorittamaan. suoritetaan mahdollisia korjaus toimenpiteitä. Datan perusteella (kuva 1.) olemme havainneet virheellisesti toimineen IV-laitteen minkä seurauksena pääsimme korjaamaan vian. Vikaantunut IV-laitteen poistopuhallin ei toiminut kuten piti ja hetkellisesti paine oli päässyt kohoamaan suhteellisen suureksi. Hetkellinen paineennousu (oranssi soikio) on voinut vaikuttaa joidenkin oppilaiden tuntemuksiin paineesta korvissa. Vika korjattiin heti seuraavana päivänä, kun ongelma havaittiin.

Kuvaajana on merkattu vaakaviikoin **punaisella +/-0 Pa** raja-arvo sekä **vihreällä + 5 Pa** raja-arvo ilmaisemaan alipaineen rajaa sekä tavoitteellista ylipaineistuksen rajaa.

Seuranta jatketaan ja ilmi tulleisiin ongelmiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti myös jatkossa. Myös tiedotteiden jakamista jatketaan toistaiseksi viikoittain.